



## Datos generales

Empresa

Riegos y electricidad Salamanca

Fecha

24/05/2021

El objetivo del proyecto BIOGAS3 es promover la producción sostenible de energía renovable a partir del biogás procedente de residuos agrícolas y de desechos de las industrias de la alimentación y bebidas, basado en el concepto de plantas de biogás de pequeña escala que hagan posible la autosuficiencia energética. Este proyecto está co-financiado por el Programa de Intelligent Energy Europe de la Unión Europea, contrato N°:IEE/13/SI2.675801.

smallBIOGAS es una herramienta software para desarrollar análisis económicos y de sostenibilidad medioambiental con el fin evaluar la viabilidad de instalaciones de digestión anaerobia de pequeña escala (ca. o menor de 100 kWel; 372308 m<sup>3</sup>biogas/año, 65% CH<sub>4</sub>). La herramienta está adaptada a las condiciones de todos los países participantes del proyecto BIOGAS3: Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, España y Suecia.

Los resultados obtenidos a partir del uso de la herramienta proporcionan una orientación al usuario de cara a analizar la viabilidad de plantas de biogás de pequeña escala. Los autores recomiendan consultar con centros expertos antes de llevar a cabo un proyecto de inversión de planta de biogás. Los autores y promotores de esta herramienta software no se responsabilizan de posibles perjuicios derivados del uso dado a la herramienta smallBIOGAS.

Información introducida por el usuario

Obtenido mediante la herramienta smallBIOGAS

## Datos localización

|                                                                                                                    |                             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
| País                                                                                                               | España                      |    |
| División administrativa                                                                                            | Castilla y León   Salamanca |    |
| Temperatura media anual                                                                                            | 11,7                        | °C |
| Proporción de residuos localizados a una distancia igual o inferior a 10 km respecto a la empresa agro-alimentaria | 100                         | %  |
| Proporción de residuos localizados a una distancia superior a 10 km respecto a la empresa agro-alimentaria         | 0                           | %  |

## Datos del proceso de producción de biogás

|                                                                                                     |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Proceso de digestión anaerobia por vía                                                              | Húmeda       |         |
| Cantidad anual de residuos introducidos en digestor (materia fresca)                                | 30.000,00    | t/año   |
| Cantidad anual de residuos introducidos en digestor (materia seca)                                  | 4.380,00     | t/año   |
| Cantidad anual de residuos introducidos en digestor (materia orgánica)                              | 3.657,30     | t/año   |
| Cantidad anual de materia orgánica degradada                                                        | 2.322,39     | t/año   |
| Necesidades de agua de dilución (sólo para vía húmeda)                                              | 964,29       | m3/año  |
| Tasa de recirculación de digerido                                                                   | 1,21         | %       |
| Necesidades de residuos expresados en términos de materia seca para concentrar (sólo para vía seca) | 0            | t/año   |
| Cantidad total de digerido producido (materia fresca)                                               | 28.709,95    | t/año   |
| Volumen de digestor anaerobio                                                                       | 4.594,16     | m³      |
| Tiempo de retención hidráulica                                                                      | 52,89        | días    |
| Energía térmica requerida para calentamiento de digestor anaerobio                                  | 1.129,52     | MWh/año |
| Producción bruta anual de metano                                                                    | 1.075.246,20 | Nm3/año |
| Producción anual de biogás en bruto                                                                 | 1.844.333,10 | Nm3/año |
| Producción media horaria de biogás en bruto                                                         | 210,54       | Nm3/h   |
| Excesiva recirculación de digerido (si la tasa de recirculación > 30%)                              | No           |         |
| Riesgo de inhibición por amonio                                                                     | No           |         |
| Aviso por relación C/N fuera de rango                                                               | No (20)      |         |

## Uso del biogás 1 (Cogeneración)

### Datos del sistema de aprovechamiento del biogás

|                                                                   |              |         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Aprovechamiento del biogás en                                     | Cogeneración |         |
| Uso de la energía eléctrica producida                             | Venta        |         |
| Uso de la energía térmica producida                               | Autoconsumo  |         |
| Uso del biometano producido                                       | No           |         |
| Necesidades de energía térmica junto a la instalación de biogás   | 3.750,00     | MWh/año |
| Necesidades de energía eléctrica junto a la instalación de biogás | 0,00         | MWh/año |
| Producción de electricidad en cogeneración                        | 3.212,82     | MWh/año |
| Potencia eléctrica instalada en sistema de cogeneración           | 421,68       | kW      |
| Producción de energía térmica en cogeneración                     | 4.867,91     | MWh/año |
| Energía térmica no valorizada en sistema de cogeneración          | 0,00         | MWh/año |
| Coefficiente de valorización térmica del sistema de cogeneración  | 0,396        |         |
| Coefficiente de eficiencia energética del sistema de cogeneración | 0,737        |         |
| Inversión en sistema de cogeneración                              | 502.455,23   | €       |
| Ingreso o ahorro (venta o uso de la energía eléctrica)            | 160.640,98   | €/año   |
| Ingreso o ahorro (venta o uso de la energía térmica)              | 145.797,18   | €/año   |

### Almacenamiento energético

|                       |             |    |
|-----------------------|-------------|----|
| Volumen gasómetro     | --          | m³ |
| Energía autoconsumida | 0 e   Nt>Pt | %  |
| Comentarios           |             |    |

--

## Análisis de viabilidad económica. Proyecto de inversión

|                                                                                                   |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Inversión</b>                                                                                  | 1.856.369,64 | €        |
| Planta de biogás                                                                                  | 1.353.914,41 | €        |
| Sistemas de valorización del biogás                                                               | 502.455,23   | €        |
| Otros                                                                                             | 0,00         | €        |
| <b>Ingresos</b>                                                                                   | 365.722,29   | €/año    |
| Venta de Energía eléctrica, Energía térmica                                                       | 160.640,98   | €/año    |
| Ahorro de energía                                                                                 | 145.797,18   | €/año    |
| Gestión de residuos                                                                               | 30.000,00    | €/año    |
| Otros ingresos                                                                                    | 0,00         | €/año    |
| Venta o ahorro (venta o uso) de digerido                                                          | 29.284,14    | €/año    |
| Precio de venta de la energía eléctrica                                                           | 5,00         | c€/kWh   |
| Precio de venta de la energía térmica                                                             | 0,00         | c€/kWh   |
| Precio de venta del biometano                                                                     | 0,00         | c€/kWh   |
| <b>Gastos</b>                                                                                     | 156.506,67   | €/año    |
| Operación y mantenimiento (O&M)                                                                   | 40.286,67    | €/año    |
| Personal                                                                                          | 23.220,00    | €/año    |
| Transporte y manejo de residuos                                                                   | 93.000,00    | €/año    |
| Coste de residuos                                                                                 | 0,00         | €        |
| Transporte del digerido                                                                           | 0,00         | €        |
| Otros gastos                                                                                      | 0,00         | €/año    |
| Gastos de operación y mantenimiento como porcentaje de venta de productos y por ahorro de energía | 12,00        | %        |
| Intensidad de la mano de obra                                                                     | 0,0002       | h/t·d    |
| Coste de la mano de obra                                                                          | 15,00        | €/h      |
| Días trabajados por año                                                                           | 258,00       | jornadas |
| Coste unitario de manejo                                                                          | 0,10         | €/t      |

## Análisis de viabilidad económica. Estudio financiero del proyecto de inversión.

|                              |              |   |
|------------------------------|--------------|---|
| <b>Financiación</b>          | 1.856.369,64 | € |
| Subvenciones                 | 556.910,89   | € |
| Fondos propios               | 389.837,63   | € |
| Préstamo                     | 909.621,13   | € |
| Parte de subvenciones        | 30,00        | % |
| Parte de fondos propios      | 21,00        | % |
| Parte de préstamo            | 49,00        | % |
| Tipo de interés del préstamo | 4,70         | % |

### Indicadores financieros


|                                                                                                                    |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Beneficio bruto de explotación o beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) | 209.215,62   | €/año |
| Valor actual neto (VAN)                                                                                            | 1.119.239,14 | €     |
| Índice de enriquecimiento (VAN/inversión inicial)                                                                  | 0,861        | -     |
| Tasa interna de retorno (TIR)                                                                                      | 8,72         | %     |
| Período de retorno                                                                                                 | 6,21         | años  |
| Coeficiente de descuento (WACC)                                                                                    | 5,90         | %     |
| Coeficiente de recuperación del capital (CRF)                                                                      | 8,65         | %     |

## Análisis de viabilidad medioambiental


|                                                                                                                    |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Energía primaria obtenida a partir de la valorización del biogás                                                   | 7.887,96   | MWh/año |
| Ahorro de emisiones de CO2 (por sustitución de energía de combustibles fósiles por la energía a partir del biogás) | 2.192,85   | t/año   |
| Ahorro en fertilizantes de síntesis                                                                                | 90000      | kgN/año |
| Aprovechamiento digerido en zona                                                                                   | Vulnerable |         |
| Superficie de cultivo requerida para aplicación de digerido                                                        | 529,41     | ha      |

## Visión General


**Inversión (M€)**

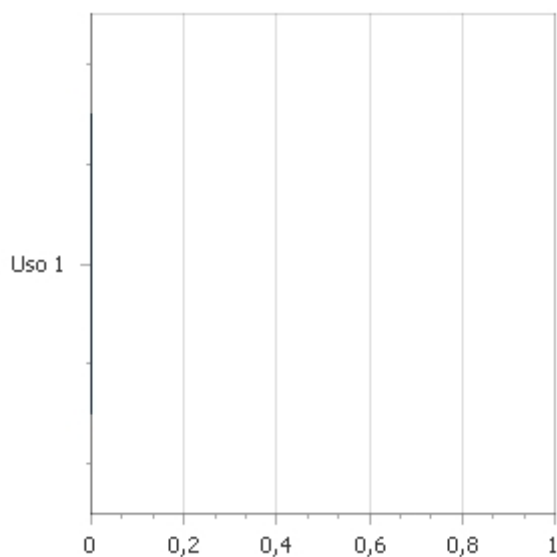


**Periodo de retorno (años)**

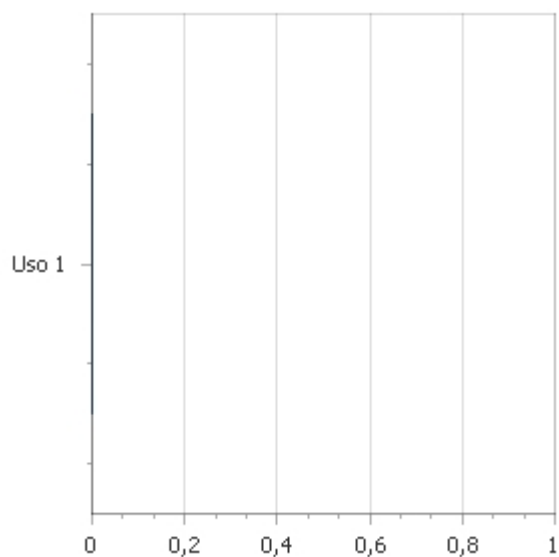

**Ahorro de emisiones de CO2-eq equivalente (t/año)**

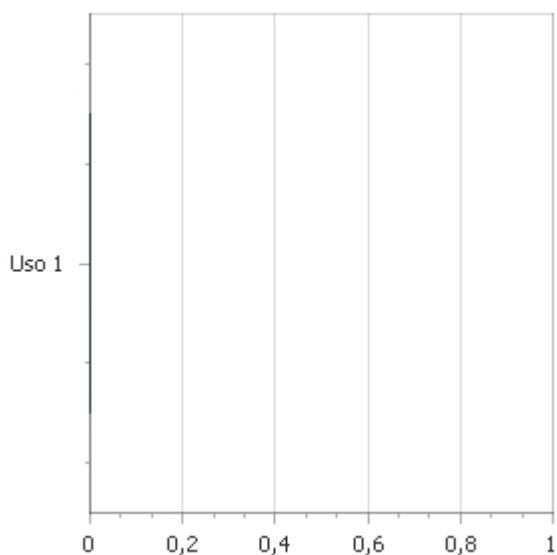

**Energía Autoconsumida (%)**

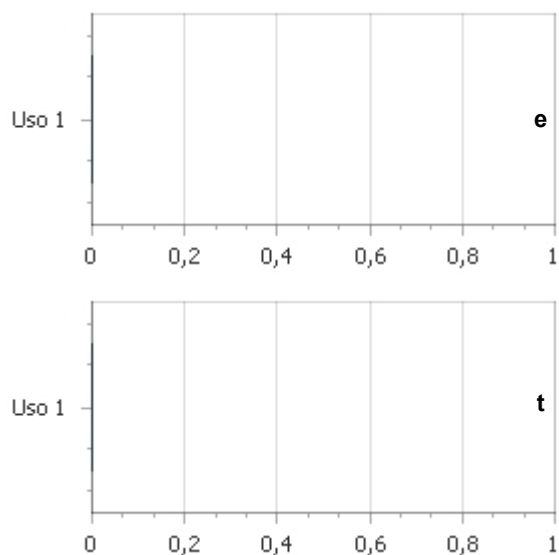

El contenido de este informe solo compromete a su autor y no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea. Ni la EACI ni la Comisión Europea son responsables de la utilización que se podrá dar a la información que figura en la misma.